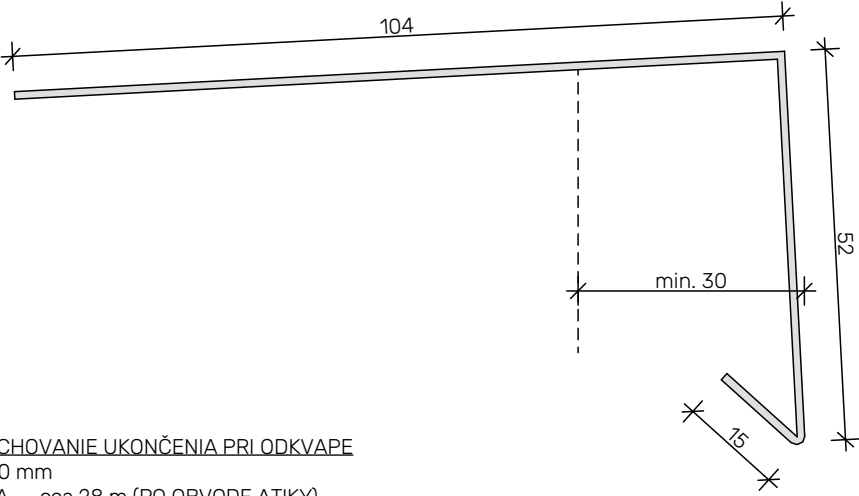
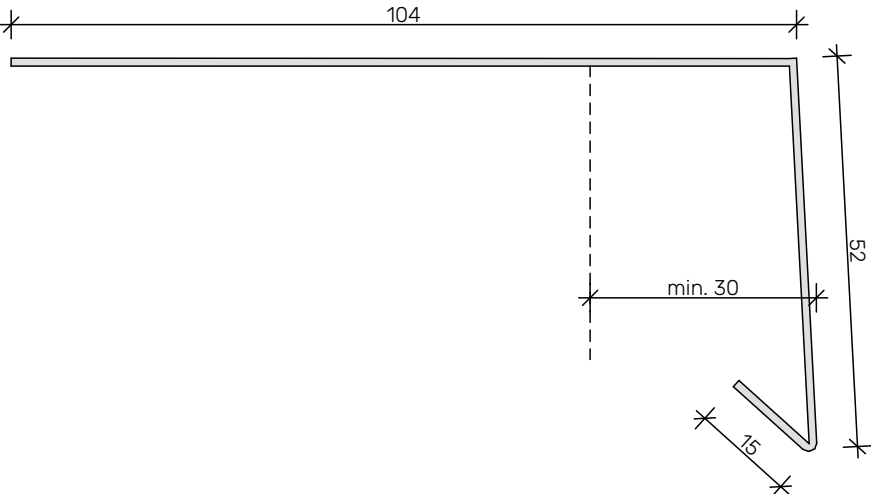


# VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN.	SCHÉMA
KL4	<p>SYSTÉMOVÁ OKAPNICA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRE NAPOJENIE FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY-SYSTÉMOVÝ PRVOK NAPR. FATRAFOL (FATRANYL-L), FARBA BIELA</p> <p><u>OPLECHOVANIE UKONČENIA ATIKY</u> RŠ 150 mm DĹŽKA   cca 11,2 m (PRI ODKVAPE)</p>  <p><u>OPLECHOVANIE UKONČENIA PRI ODKVAPE</u> RŠ 150 mm DĹŽKA   cca 28 m (PO OBVODE ATIKY)</p> 
POPIS	<p>SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL PRE ATIKY A UKONČENIE PRI ODKVAPE NAPR. FATRANYL - L, FABRA BIELA RAL9010. MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH</p>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	<p>POPLASTOVANÝ PLECH, HR. PLECHU = 0,6 mm, HRÚBK A PVC-P VRSTVY 0,6 mm POŽADOVANÁ FAREBNÝ ÚPRAVA RAL9010 - BIELA.</p>
<p><b>POZNÁMKY:</b>  OPLECHOVANIE DILATOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!  PRE DANÚ POLOŽKU MUSÍ BYŤ PRED ZAČATÍM VÝROBY VYPRACOVANÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI S AUTOROM PROJEKTU - AŽ PO JEJ ODSÚHLASENÍ JE MOŽNÉ ZAČAŤ S VÝROBOU!!!!  MIESTA PRESTUPOV KONŠTRUKCIÍ ČEZ OPLECHOVANIE JE NUTNÉ DÔKLADNE UTESNIŤ!</p>	